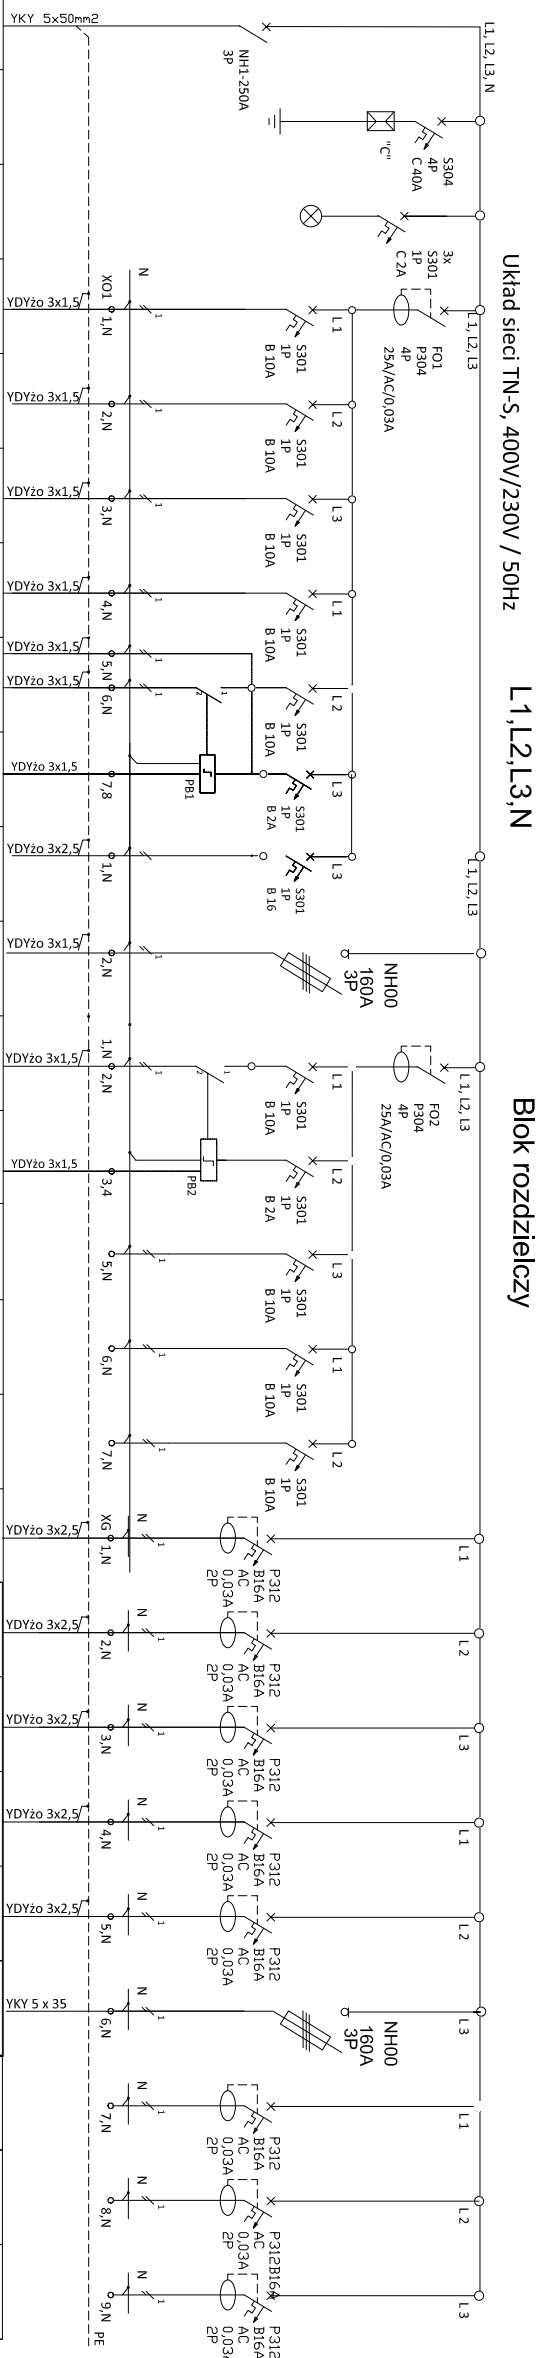


TG2 - rozbudowa

[illegible]

LEGENDA

Przekaznik bistabilny oświetlenia ciągów komunikacyjnych

UWAGA

Rozdzielnicę wyposażać w bloki rozdzielcze

Rozdzielnicę wyposażać w złączki śrubowe typu Viking min. 6mm²

Rozdzielnicę wyposażać w drzwiczki zamykane na klucz

Przy prefabrykacji rozdzielnic wszystkie przewody wyposażać w koszulki opisowe

